РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх. № ПВ1-52 (4)
Гр. Плевен, ..14.12.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова Дирекция „Дунавски район" за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. **Цел на заявеното използване на водите:** *Самостоятелно питейно- битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели*
2. **Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** Карстови води в Централния Балкан", код BG1G0000TJK045.
3. **Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:**

Каптиран извор *„КИ – Конски дол – Мис Петра – Тетевен"*

Каптирането на извора е изпълнено чрез изградена стеничка от скални късове, зад която е направена дренажна засипка от чакъл фракция от 2-5 мм в предната част и от 10-15 мм след нея. Водата от дренажната част е хваната с проводяща метална тръба към резервоар, откъдето се подава по мрежата

4. **Място на водовземане:** ПИ с идентификатор 72343.41.220 по КККР на гр.Тетевен.

Географски координати в система WGS 84 - **N 42°55'47.4 E 24°17'54.0**

Координати в система 1970 година, К 3 - **X 4666535.04 У 8586747.01**

Надморска височина в Балтийска система – **641.80 м**

5. **Обект на водоснабдяване:** База за ловен туризъм на „Мис Петра" ООД в ПИ с идентификатор 72343.41.115, м.Конски дол по КККР на гр.Тетевен.
6. **Проектни параметри на използването:**

Среднодеионощен дебит – общо **0.066**л/сек

Годишно водно количество – **2081** $м^3$/год

Минимално необходимо водно количество за дейността – **600** $м^3$/год.

7. **Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**

- Да се извършва ежемесечно: Измерване на взетите водни количества от извора
- Да се извършва ежемесечно измерване на дебита на извора, във връзка със съставяне на хидрограма
- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:

а) показателите pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – амоний и нитрати;

- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – среднодеионощен дебит и разрешено водно количество.
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от извора.

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org web: www.bd-dunav.org

8. **Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция „ Дунавски район", гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район"

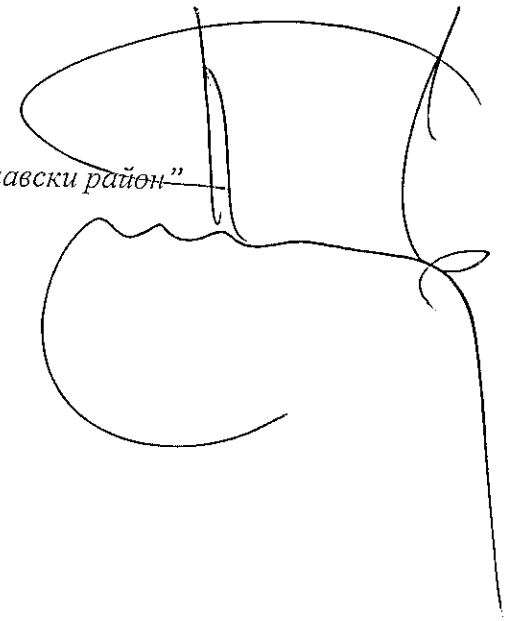

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org